


ГРПШ-04-2-У1-Э0

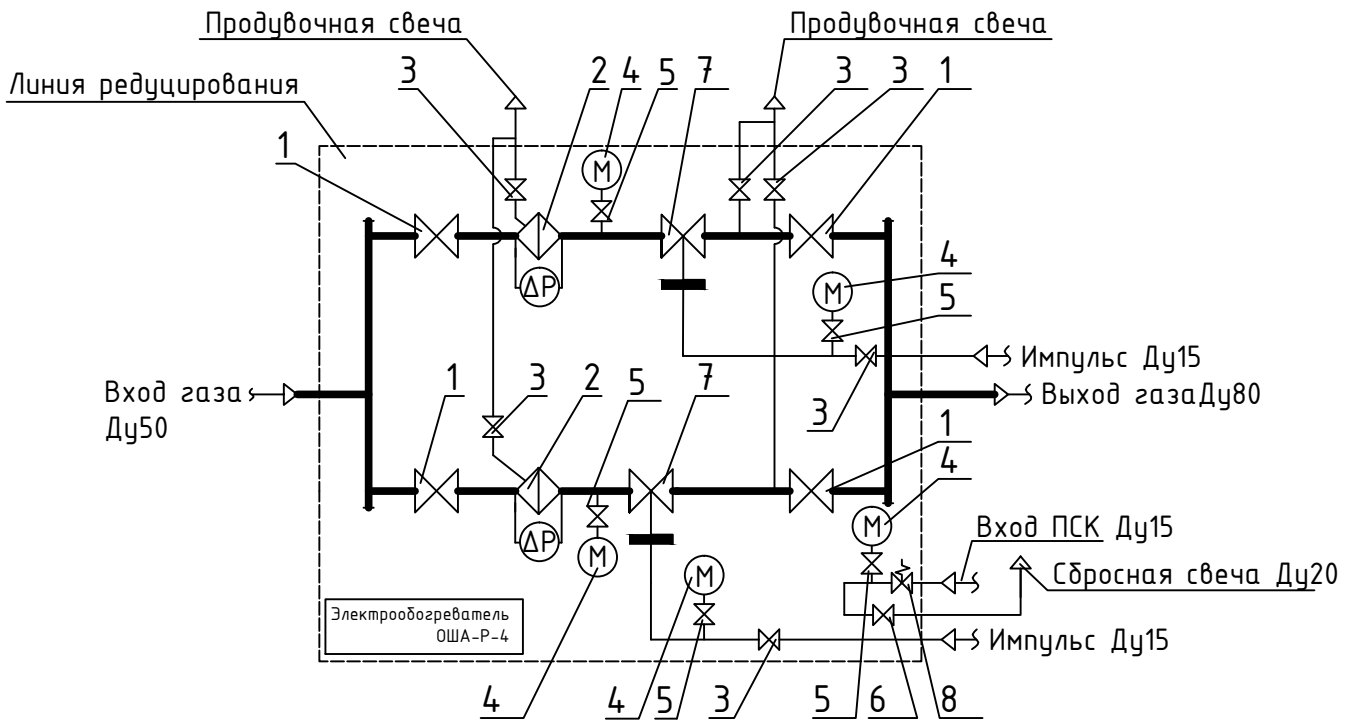

- 1 - кран шаровой фланцевый Ду50; 2 - фильтр газовый ФГ-50С с ДПД; 3 - кран шаровой штуцерный Ду20; 4 - манометр; 5 - кран шаровой под манометр Ду15 со сбросным устройством; 6 - кран шаровой штуцерный Ду20; 7 - регулятор давления газа РДНК-400; 8 - клапан предохранительно-сбросной КПС-Н;

* - импульсные линии от регуляторов должны врезаться в расчетный диаметр газопровода, при этом по ходу газа на расстоянии не менее 5Ду до врезки и 2Ду после врезки импульсов не должно быть местных сопротивлений (отводов, переходов, кранов и пр.)

Схема электрических обогревателей ОША-Р-4

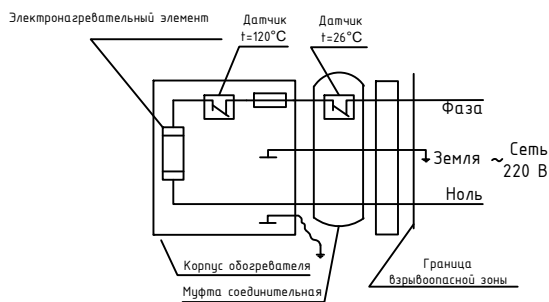


Схема электрическая принципиальная

